

# 小型通用变频器

# 使用说明书

220V 级 0.4KW - 5.5KW

400V 级 0.4KW - 7.5KW

- 请仔细阅读本说明书，理解各项内容，以便正确安装使用。
- 请将本说明书交给最终用户手中，并妥善保存。
- 本产品技术规范可能发生变化，恕不另行通知。

2R120170923-1.5 版本 A  
中文

起始日期：2020 年 11 月 6 日

资料编号：XM-H0125

V1.0

# 郑重声明

感谢使用变频器，在使用前，一定要认真阅读本使用说明书，请在熟知本产品安全注意事项后使用。

## 安全注意事项：

- 1、接线前，请确认输入电源是否处于断电状态。
- 2、接线作业，请专业电气工程人员进行。
- 3、接地端子，请一定要接地。
- 4、紧急停止回路接线完成后，请一定要检查动作是否有效。
- 5、变频器的输出线切勿与外壳连接，输出线切勿短路。
- 6、请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。
- 7、请勿对变频器进行耐电压试验。
- 8、请按接线图连接制动电阻。
- 9、请勿将电源线接到输出U、V、W端子上。
- 10、请勿将接触器接入输出回路。
- 11、通电前务必安装好保护罩。拆卸外罩时，请一定要断开电源。
- 12、选择复位再试功能的变频器，请勿靠近机械设备。因为报警停止时会突然再起动。
- 13、确认运行信号被切断后，方可报警复位。运行信号状态下进行报警复位，变频器有可能会突然起动。
- 14、变频器的端子切勿触摸，端子上有高电压，非常危险。
- 15、通电中，请勿变更接线及端子拆装。
- 16、切断主回路电源，才可以进行检查、保养。
- 17、请勿擅自改造变频器。

# 1、技术数据


## 变频器额定数据

型号	功率	电源	输出电流 (A)	外形尺寸 长*宽*高 (mm)
0.75G1-220V	0.75KW	单相交流 220V-240V 50Hz/60Hz	4	186.5*86*143.5
1.5G1-220V	1.5KW		7	186.5*86*143.5
2.2G1-220V	2.2KW		9.5	186.5*86*143.5
3.0G1-220V	3.0KW		13	
4.0G1-220V	4.0KW		15	
5.5G1-220V	5.5KW		20	
0.75G3-380V	0.75KW	三相交流 370V-440V 50Hz/60Hz	2.5	186.5*86*143.5
1.5G3-380V	1.5KW		4.1	186.5*86*143.5
2.2G3-380V	2.2KW		5.8	186.5*86*143.5
3.0G3-380V	3.0KW		7.9	
4.0G3-380V	4.0KW		9.4	
5.5G3-380V	5.5KW		12.6	
7.5G3-380V	7.5KW		16.1	

## 制动电阻选型

型号	功率	输入电源	制动电阻功率	制动电阻阻值
0.75G1-220V	0.75KW	单相交流 220V-240V 50Hz/60Hz	100 W	200 Ω
1.5G1-220V	1.5KW		300 W	100 Ω
2.2G1-220V	2.2KW		300 W	100 Ω
4.0G1-220V	4.0KW		500 W	75 Ω
5.5G1-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.75G3-380V	0.75KW		三相交流 370V-440V 50Hz/60Hz	100 W
1.5G3-380V	1.5KW	300 W		400 Ω
2.2G3-380V	2.2KW	300 W		250 Ω
4.0G3-380V	4.0KW	500 W		150 Ω
5.5G3-380V	5.5KW	800 W		100 Ω
7.5G3-380V	7.5KW	1000 W		75 Ω

## 2、安装与接线

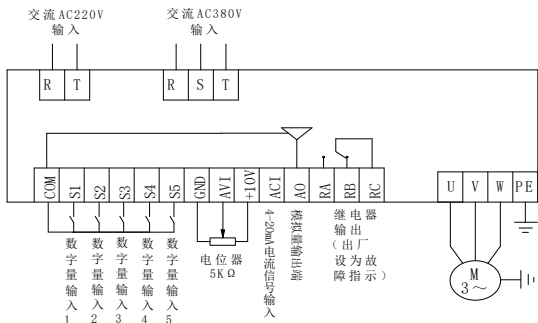

### 线端子用途说明

端子	用途	设定及说明
R、S、T	变频器电源： 380V 机型接 R、S、T 220V 机型接 R、S 或接 R、T（根据端子标签确定）	变频器输入电源前端应使用空气开关作为过流保护装置，若加有漏电保护开关，为防止漏电开关误动作，请选择敏感度 200mA 以上，动作时间 100ms 以上的设备。
U、V、W	变频器输出，连接电机	为减小漏电流，电机连接线尽量不要超过 50 米。
PE	接地	变频器要良好接地。

端子	用途	设定及说明
COM	信号公共端	数字信号的零电位
X1	数字输入 X1	通过参数 F2.13 设定，出厂默认为正转
X2	数字输入 X2	通过参数 F2.14 设定，出厂默认为反转
X3	数字输入 X3	通过参数 F2.15 设定，出厂默认为多段速第一位
X4	数字输入 X4	通过参数 F2.16 设定，出厂默认为多段速第二位
X5	数字输入 X5	通过参数 F2.17 设定，出厂默认外部复位信号
GND	信号公共端	模拟输入信号的零电位
AVI	0-10V 信号输入	0-10V, 输入阻抗: >50k $\Omega$
10V	频率设定电位器电源	+10V, 最大 10mA
ACI	4-20mA 模拟量输入	4-20mA 输入阻抗: 100 $\Omega$
A0	模拟量输出信号	通过参数 F2.10 设定
TA、TB、TC	继电器输出	通过参数 F2.20 设定 触点容量: AC 250V/3A DC 24V/2A


# 3、调试运行

## ① 操作面板及操作方法



设置完参数后返回原始界面方法：

- 1、断电后，重新上电。
- 2、选择参数 d-00，再按 SET 键。
- 3、长按 SET 键上电显示输出频率

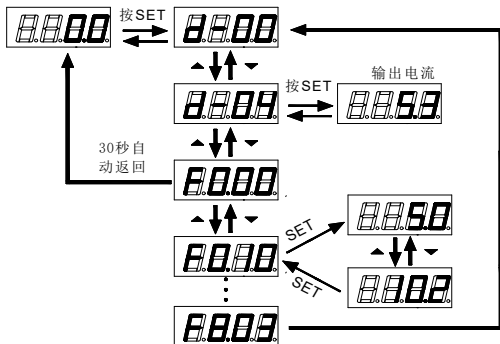


## ② 变频器运行命令方式设置

变频器运行命令方式通过参数 F0.04 设置：有面板控制启停、和端子控制启停两种：


**(1) 面板控制启停：**（出厂设置为面板启停 F0.04=0）

要使用面板控制启停变频器，按面板绿色按钮启动，红色按钮停机，变频器默认正转启动，正反转需通过输入端子 X1-X5 设置，（反转设置为 4）。

**(2) 端子启停：**（出厂设置为端子启停 F0.04=1）

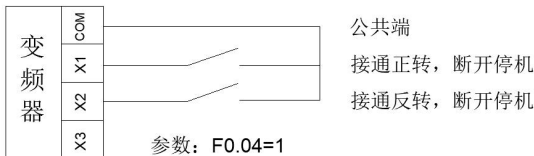

二线式控制模式1

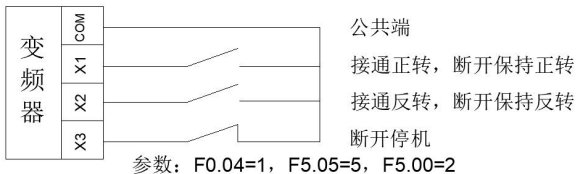

三线式控制模式1

### ③ 变频器频率设定方式选择

变频器频率设定方式由参数 F0.05 设定。F0.05=4 时,运行频率由电位器设定; F0.05=2 时,运行频率由 AVI 输入 (0-10V 可外接电位器); 当 F0.02=3 时,运行频率由 ACI 输入 (4-20mA); 当 F0.05=1 时,由外部端子控制 (开关量设置为频率递增/递减)。

## 4、参数表

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
<b>F0 组-基本运行参数</b>				
F0.00	变频器功率	按机型	0.1-99.9k <sub>w</sub>	变频器当前功率。
F0.01	软件版本	1.00	01.00-99.99	当前软件版本。
F0.02	用户密码	0	0~9999	设置一个非零的数字时密码生效;解密后设置 0000,则密码功能取消。
F0.03	控制方式	1	0-1	0: 开环矢量 1: V/F 控制
F0.04	运行命令选择	0	0-1	0: 面板运行命令 1: 端子运行命令
F0.05	主频率源 X 选择	0	0-7	0: 数字设定(预置频率 F0-09,UP/DOWN 可修改,掉电不记忆) 1: 数字设定(预置频率 F0-09,UP/DOWN 可修改,掉电记忆) 2: AI1 (AVI) 3: AI2 (ACI) 4: AI3 (键盘电位器) 5: 多段速指令 6: 简易 PLC 7: PID
F0.06	辅助频率源 Y 选择	0	0-7	同 F0.05
F0.07	主辅频运算	0	0-3	0: 主+ 辅



参数	名称	出厂值	设定范围	说明
				1: 主-辅 2: 二者最大值 3: 二者最小值
F0.08	频率源选择	0	0-4	0: 主频率源 X 1: 主辅运算结果 (运算 F0.07 确定) 2: 主频率源 X 与辅助频率源 Y 切换 3: 主频率源 X 与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源 Y 与主辅运算结果切换
F0.09	频率数字设定	50.00Hz	0-最大频率	该设定值是频率数字给定初始值
F0.10	最大输出频率	50.00Hz	上限频率-400.0Hz	最大输出频率是变频器允许输出的最高频率, 是加减速设定的基准。
F0.11	上限频率	50.00Hz	下限频率-最大输出频率	运行频率不能超过该频率
F0.12	下限频率	0.00Hz	0-上限频率	运行频率不能低于该频率
F0.13	下限频率到达处理	0	0-2	0: 零速运行 1: 以下限频率运行 2: 停机
F0.14	第一加速时间	10.0s	0.1~999.9s	变频器从零频加速到最大输出频率所需时间
F0.15	第一减速时间	10.0s	0.1~999.9s	变频器从最大输出频率减速到零频所需时间
F0.16	运行方向	0	0-2	0: 正转, 1: 反转, 2: 禁止反转 本参数正、反转选择为运行命令来源于面板时有效。 禁止反转则不论运行命令来源为何种方式, 变频器都不反转。
F0.17	参数初始化	0	0-2	0: 无操作 1: 恢复出厂值 2: 故障清除
<b>F1 组-V/F 控制参数</b>				
F1.00	V/F 曲线设定	0	0-4	0: 线性曲线 1: 平方曲线 2: 1.5 次方曲线 3: 1.2 次方曲线 4: 多点 VF 曲线

参数	名称	出厂值	设定范围	说明	
F1.01	转矩提升量	3.0%	0.0~30.0%	手动转矩提升量，此值设定是相对于电机额定电压的百分比。	
F1.02	转矩提升截止频率	15.00Hz	0.0~50.00Hz	该手动转矩提升时的提升截止频率点	
F1.03	载波频率设置	按机型	2.0~12.0KHz	提高载波频率可以降低噪音，但提高载波频率会使变频器的发热量增加。	
F1.04	V/F 频率值 F1	12.50Hz	0.01~频率值 F2	<p>The graph shows a V/F curve. The vertical axis is labeled '电压' (Voltage) and the horizontal axis is '频率' (Frequency). The curve starts at the origin and rises linearly through points (F1, V1) and (F2, V2). From (F2, V2), the curve continues to rise but with a shallower slope, passing through point (F3, V3). The curve ends at a point corresponding to '最大输出频率' (Maximum output frequency) and '电机额定电压' (Motor rated voltage). Dashed lines connect the points on the curve to their respective values on the axes.</p>	
F1.05	V/F 电压值 V1	25.0%	0.0~电压值 V2		
F1.06	V/F 频率值 F2	25.00Hz	频率值 F1~频率值 F3		
F1.07	V/F 电压值 V2	50.0%	电压值 V1~电压值 V3		
F1.08	V/F 频率值 F3	37.50Hz	频率值 F2~电机额定频率		
F1.09	V/F 电压值 V3	75.0%	电压值 V2~100.0% (电机额定电压)		
F1.10	AVR 功能	0	0~2		0: 无效, 1: 全程有效 2: 减速时无效, 加速与恒速时有效
F1.11	制动率	90%	0~100%		制动电阻制动率
<b>F2 组-矢量控制参数(保留)</b>					
<b>F3 组-辅助运行参数</b>					
F3.00	启动方式	0	0-1	0: 由启动频率启动 1: 直流制动后由启动频率启动	
F3.01	启动频率	0.50Hz	0.50~20.00Hz	变频器启动的初始频率	

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
F3.02	启动频率保持时间	0	0.0~60.0s	启动频率运行时间
F3.03	启动直流制动电流	0.0%	0.0~100%	施加直流制动的电流值 当电机额定电流小于或等于变频器额定电流的 80% 时,是相对电机额定电流为百分比基值; 当电机额定电流大于变频器额定电流的 80% 时,是相对 80% 的变频器额定电流为百分比基值。
F3.04	启动直流制动时间	0.0s	0.0~60.0s	施加直流制动持续的时间
F3.05	停机方式	0	0~2	0: 减速停机, 1: 减速停机 + 直流制动 2: 自由停机
F3.06	停机直流制动起始频率	0.00Hz	0.00~上限频率	频率到达预设定的频率开始直流制动
F3.07	停机直流制动电流	0.0%	0.0~100%	施加直流制动的电流值 同启动直流制动
F3.08	停机直流制动时间	0.0s	0.0~30.0s	施加直流制动持续的时间
<b>F4 组-辅助运行参数 2</b>				
F4.00	正转点动频率设定	10.00Hz	0.00~50.00Hz	设定点动正反转频率
F4.01	反转点动频率设定			
F4.02	点动加速时间	按机型	0.1~255.0s	设定点动加减速时间
F4.03	点动减速时间			
F4.04	第二加速时间	10.0s	0.1~255.0s	~
F4.05	第二减速时间	10.0s	0.1~255.0s	~
F4.06	点动优先	1	0~1	0: 无效 1: 变频器运行时,点动优先级最高
F4.07	跳跃频率	0.00Hz	0.0~上限频率	通过设置跳跃频率及范围,可以使变频器避开负载的机械共振点。

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
F4.08	跳跃范围	0.00Hz	0.0~10.0Hz	
<b>F5组-数字输入输出参数</b>				
F5.00	FWD/REV 端子控制模式	0	0~3	0: 二线式控制模式 1 1: 二线式控制模式 2 2: 三线式控制模式 1 3: 三线式控制模式 2
F5.01	上电时端子功能检测	0	0~1	0: 上电时端子运行命令无效 1: 上电时端子运行命令有效
F5.02	输入端子 X1 功能	3	0~27	0: 无功能 1: 正转点动控制 2: 反转点动控制
F5.03	输入端子 X2 功能	4	0~27	3: 正转控制 (FWD) 4: 反转控制 (REV)
F5.04	输入端子 X3 功能	13	0~27	5: 三线式运转控制 6: 自由停机控制
F5.05	输入端子 X4 功能	14	0~27	7: 外部停机信号输入 (STOP) 8: 外部复位信号输入 (RST) 9: 外部故障常开输入
F5.06	输入端子 X5 功能	8	0~27	10: 频率递增指令 (UP) 11: 频率递减指令 (DOWN) 12: 多段速选择 S1 13: 多段速选择 S2 14: 多段速选择 S3 15: 运行命令通道强制为端子 16: 保留 17: 停机直流制动指令 18: 频率源切换 (F0.08) 19: 保留 20: 保留 21: 保留 22: 计数器清零信号 (Fb.10 计数功能) 23: 计数器触发信号 (Fb.10 计数功能) 24: 定时器清零信号 (Fb.10 定时功能) 25: 定时器触发信号 (Fb.10 定时功能) 26: 加减速时间选择 (加减速时间一与加减速时间二切换选择)
F5.07	继电器 R 输出功能设定	2	0~14	0: 无功能 1: 变频器运行准备就绪 2: 变频器运行中 3: 变频器零速运行中 4: 外部故障停机

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
				5: 变频器故障 6: 频率/速度到达信号 (FAR) 7: 频率/速度水平检测信号 (FDT) 8: 输出频率到达上限 9: 输出频率到达下限 10: 变频器过载预警 11: 定时器溢出信号 (当定时时间达到 Fb. 13 的定时设定时间时继电器输出) 12: 计数器检测信号 (当计数值达到 Fb. 12 的计数器检出值时继电器输出) 13: 计数器复位信号 (保留) 14: 保留
F5.08	R 闭合延时	0.0s	0.0~999.9s	继电器 R 状态发生改变到输出产生变化的延时
F5.09	R 断开延时			
F5.10	频率到达 FAR 检测幅度	5.00Hz	0.00Hz~15.00Hz	输出频率在设定频率的正负检出宽度内, 端子输出有效信号 (低电平)。
F5.11	FDT 水平设定值	10.00Hz	0.00Hz~上限频率	
F5.12	FDT 滞后值	1.00Hz	0.00~30.00Hz	
F5.13	UF/DOWN 端子修改速率	1.00Hz/s	0.10Hz~200.00Hz/s	设置 UP/DOWN 端子设定频率时的频率修改速率, 即 UP/DOWN 端子与 COM 端短接一秒钟, 频率改变量的大小。
F5.14	保留			
F5.15	输入端子有效逻辑设定 (X1~X5)	0	0~31	Bit0 ~ Bit4 分别对应 X1 ~ X5 0: 表示正逻辑, 即 Xi 端子与公共端连通有效, 断开无效 1: 表示反逻辑, 即 Xi 端子与公共端连通无效, 断开有效
F5.16	X1 滤波系数	5	0~9999	用于设置输入端子的灵敏度。若数字输入端子易受到干扰而引起误动作, 可将此参数增大, 则抗干扰能力增强, 但设置过大将导致输入端子的灵敏度降低。1: 代表 2MS 扫描时间单位
F5.17	X2 滤波系数	5	0~9999	
F5.18	X3 滤波系数	5	0~9999	
F5.19	X4 滤波系数	5	0~9999	
F5.20	X5 滤波系数	5	0~9999	
<b>F6 组-模拟量输入输出功能</b>				
F6.00	AVI 输入下限电压	0%	0.00~100.0%	设置 AVI 下限电压
F6.01	AVI 输入上限	100.0%	0.00~	设置 AVI 上限电压

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
	电压		100.0%	
F6.02	AVI 下限对应设定	0.0%	-100.0%~100.0%	设置 AVI 下限对应设定, 该设定对应最大频率的百分比。
F6.03	AVI 上限对应设定	100.0%	-100.0%~100.0%	设置 AVI 上限对应设定, 该设定对应最大频率的百分比。
F6.04	ACI 输入下限电流	0.0%	0.00~100.0%	设置 ACI 输入下限电流
F6.05	ACI 输入上限电流	100.0%	0.00~100.0%	设置 ACI 输入上限电流
F6.06	ACI 下限对应设定	0.0%	-100.0%~100.0%	设置 ACI 下限对应设定, 该设定对应最大频率的百分比。
F6.07	ACI 上限对应设定	100.0%	-100.0%~100.0%	设置 ACI 上限对应设定, 该设定对应最大频率的百分比。
F6.08	模拟输入信号滤波时间常数	0.1s	0.1~5.0s	此参数用于对 AVI、ACI 和面板电位器输入信号的滤波处理, 以消除干扰的影响。
F6.09	模拟输入防抖偏差极限	0	0.00~100.0%	当模拟输入信号在给定值附近出现频繁波动时, 可以通过设置此参数来抑制此波动导致的频率波动。
F6.10	AO 模拟量输出端子功能选择	0	0~5	0: 输出频率, 0~最大频率 1: 设定频率, 0~最大频率 2: 输出电流, 0~2 倍额定电流 3: 输出电压, 0~2 倍额定电压 4: AVI, 0~10V 5: ACI, 0~20mA
F6.11	AO 功能下限	0.0	0.0~100.0%	设置 AO 选择的功能上下限
F6.12	AO 功能上限	100.0%		
F6.13	AO 输出下限	0.0		设置 AO 输出上下限
F6.14	AO 输出上限	100.0%		
<b>F7 组-程序运行参数(PLC)</b>				
F7.00	多段速频率 1	5.00Hz	下限频率~上限频率	设置段速 1 频率
F7.01	多段速频率 2	10.00Hz	下限频率~上限频率	设置段速 2 频率
F7.02	多段速频率 3	15.00Hz	下限频率	设置段速 3 频率

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
			率~上限 频率	
F7.03	多段速频率 4	20.00Hz	下限频 率~上限 频率	设置段速 4 频率
F7.04	多段速频率 5	25.00Hz	下限频 率~上限 频率	设置段速 5 频率
F7.05	多段速频率 6	37.50Hz	下限频 率~上限 频率	设置段速 6 频率
F7.06	多段速频率 7	50.00Hz	下限频 率~上限 频率	设置段速 7 频率
F7.07	可编程运行控制（简易 PLC 运行）	0	0~2	0: 单循环 1: 连续循环 2: 单循环后保持最终值
F7.08	停机记忆选择	0	0~1	0: 停机不记忆 1: 停机记忆
F7.09	掉电记忆选择	0	0~1	0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆
F7.10	T1 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 1 运行时间
F7.11	T2 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 2 运行时间
F7.12	T3 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 3 运行时间
F7.13	T4 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 4 运行时间
F7.14	T5 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 5 运行时间
F7.15	T6 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 6 运行时间
F7.16	T7 运行时间	10.0s	0.0~ 999.9s	设置段速 7 运行时间
F7.17	T1 运行模式	0	0~3	0: 正转, 选择加速时间 1 1: 正转, 选择加速时间 2 2: 反转, 选择加速时间 1
F7.18	T2 运行模式	0		
F7.19	T3 运行模式	0		
F7.20	T4 运行模式	0		

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
F7.21	T5 运行模式	0		3: 反转, 选择加速时间 2
F7.22	T6 运行模式	0		
F7.23	T7 运行模式	0		
F7.24	当前运行段 (保留)			
F7.25	当前运行时间 (保留)			
<b>F8 组-PID 参数</b>				
F8.00	PID 控制特性	0	0~1	0: 正作用 1: 反作用
F8.01	PID 给定量选择	0	0~3	0: 数字设定 1: 键盘电位器设定 2: AVI 输入 3: ACI 输入
F8.02	PID 反馈量选择	2	0~1	0: AVI 输入 1: ACI 输入
F8.03	PID 数字设定	50.0	0.0%~100.0%	当 PID 给定源为数字设定时的给定值
F8.04	PID 指令加减速度时间	0.0	0.00~100.0s	
F8.05	PID 偏置设定	0.0	0 ~ 100.0%	
F8.06	PID 偏置保持时间	0.0	0 ~ 6000.0s	
F8.07	PID 偏差上限	100.0	0 ~ 100.0%	
F8.08	PID 偏差下限	0.0	00.0%~100.0% (最大频率)	
F8.09	比例增益	25.00	0.00~99.99	
F8.10	积分时间	1.0	0: 无积分 0.1~100.0s	
F8.11	微分时间	0.00	0.00: 无微分 0.00~10.00s	



参数	名称	出厂值	设定范围	说明
F8.12	PID 输出上限	100.0	0.0~100.0 %	
F8.13	PID 输出下限	0.0	0.0~100.0 %	
F8.14	PID 输出滤波时间	0.00	0.00~10.0 0s	
F8.15	反馈故障动作选择	2	0~4	0: 按上限频率运行 1: 按下限频率运行 2: 按数字设定频率运行 3: 减速停车 4: 自由停车
F8.16	丧失检出值	0.0	0.0~100.0 %	
F8.17	丧失检出时间	1.0	0.0~100.0 s	
F8.18	超值检出值	100.0	0.0~100.0 %	
F8.19	超值检出时间	1.0	0.0~100.0 s	
F8.20	PID 睡眠控制	0	0~2	0: 无睡眠功能 1: 内部唤醒 2: 外部输入端子控制
F8.21	睡眠频率	0.00	0.00 Hz ~ 最大频率	
F8.22	睡眠延时时间	0.0	0.0~6000.0s	
F8.23	唤醒偏差	0.0	0.0~100.0 %	
F8.24	唤醒延时时间	0.5	0.0~60.0s	
<b>F9 组-电机参数设置</b>				
F9.00	额定功率	按机型		电机参数设置
F9.01	额定电压	按机型	0~500V	电机参数设置
F9.02	额定电流	按机型	0.1~999.9A	
F9.03	额定转速	按机型	0~60000Krpm	
F9.04	额定频率	50.0Hz	1.0~	

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
			999.9Hz	
F9.05	保留			
F9.06	定子电阻	按机型	0.001~ 20.000Ω	设置电机定子电阻
F9.07 ~ F9.09	保留			
F9.10	空载电流	按机型	0.1~ 【F4.01】	设置电机空载电流
<b>FA组-保护参数设置</b>				
FA.00	过载保护	1	0~1	0: 无效 1: 有效
FA.01	电机过载保护系数	100%	30%~ 110%	电机过载保护系数为电机额定电流值对变频器额定输出电流值的百分比。
FA.02	欠压保护水平	180/360V	150~280 300~480V	本功能码规定了当变频器正常工作的时候, 直流母线允许的下限电压。
FA.03	过压失速使能	1	0~1	0: 禁止 1: 使能
FA.04	过压限制水平	375/690V	350~380 660~760V	过压限制水平定义了过压失速保护时的动作电压
FA.05	电流限幅水平	200%	100%~ 250%	电流限幅水平定义了自动限流动作的电流阈值, 其设定值是相对于变频器额定电流的百分比。
FA.06	限流时频率下降率	0	0~ 99.99Hz/s	
FA.07	限流动作选择		0~2	0: 无效 1: 加减速有效, 恒速无效 2: 加减速有效, 恒速有效
FA.08	变频器过载预报报警水平	120%	120~ 150%	变频器过载预报报警动作的电流阈值, 其设定值是相对于变频器额定电流的百分比。
FA.09	变频器过载预报报警延时	5.0s	0.0~ 15.0s	变频器输出电流从持续大于过载预报报警水平幅度 (FA.08), 到输出过载预报报警信号间的延迟时间。
FA.10	振荡抑制系数	30	0~200	一般情况下, 出现电机振荡时, 增加振荡抑制系数。
FA.11	振幅抑制系数	5	0~12	设定振荡抑制的最大调节量。
FA.12	振荡抑制下限频率	5.0Hz	0.0~振荡抑制上限	低于此频率时, 振荡抑制无效。

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
			频率	
FA.13	振荡抑制上限频率	45.0Hz	振荡抑制下限频率~200.0	高于此频率时，振荡抑制无效。
FA.14	逐波限流选择	011	000~111	个位：加速中选择 0：无效，1：有效 十位：减速中选择 0：无效，1：有效 百位：恒速中选择 0：无效，1：有效 千位：保留
FA.15	逐波限流水平	180	80% ~ 200%	变频器额定电流
FA.16	故障自动复位次数	0	0~10	复位次数设置为0时，无自动复位功能，只能手动复位，10表示次数不限制，即无数次。
FA.17	故障自动复位间隔时间	3.0s	0.5~25.0s	设置故障自动复位间隔时间
<b>Fb组-显示及特殊参数设置</b>				
Fb.00	运行监控参数	0	0~15	主监控界面的默认显示项目。对应数字为d组参数。
Fb.01	停机监控参数	1	0~15	主监控界面的默认显示项目。对应数字为d组参数。
Fb.02	电机转速显示系数	1.00	0.01~99.99	用于校正转速刻度显示误差，对实际转速没有影响。
Fb.03	当前故障	1	0~9999	当前故障代码
Fb.04	前一次故障	1	0~9999	前一次故障代码
Fb.05	前二次故障	1	0~9999	前二次故障代码
Fb.06	故障电压	1	0~9999	故障时母线电压
Fb.07	故障电流	1	0~999.9	故障时母线电流
Fb.08	故障设置频率	1	0~300.0	故障时设置频率
Fb.09	故障运行频率	1	0~300.0	故障时运行频率
Fb.10	计数与定时模式	103	000~303	个位：计数到达处理，0：单周计数，停止输出，1：单周计数，继续输出，2：循环计数，停止输出 3：循环计数，继续输出。 十位：保留

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
				百位：定时到达处理，0：单周定时，停止输出，1：单周定时，继续输出，2：循环定时，停止输出 3：循环定时，继续输出。 千位：保留
Fb. 11	计数器复位值设定	1	0~9999	设置计数器复位值
Fb. 12	计数器检测值设定	1	0~9999	设置计数器检测值
Fb. 13	定时时间设定	0	0~9999s	设置定时时间
Fb. 14	保留			
Fb. 15	保留			
Fb. 16	保留			
Fb. 17	保留			
Fb. 18	保留			
Fb. 19	保留			
Fb. 20	软件升级日期(年)			
Fb. 21	软件升级日期(月, 日)			
Fb. 22	显示软件版本	0.01		
<b>FP 组-厂家参数设置</b>				
FP. 00	厂家密码		1-9999	系统设置专用密码
FP. 01	机型选择	1	0-13	<b>220V:</b> 0: 0.75KW 1: 1.5KW 2: 2.2KW 3: 3.0KW 4: 4.0KW 5: 5.5KW 6: 7.5KW <b>380V:</b> 7: 0.75KW 8: 1.5KW 9: 2.2KW 10: 3.0KW 11: 4.0KW 12: 5.5KW 13: 7.5KW
FP. 02				
FP. 03				
FP. 04	电压校正系数	1.00	0.80~ 1.20	用于校准检测的母线电压值
FP. 05	电流校正系数	1.00	0.80~ 1.20	用于校准检测的电流值
FP. 06	保留	0		保留

参数	名称	出厂值	设定范围	说明
~ FP.09				

#### d 组-监控参数组

参数	名称	范围	最小单位
d-00	输出频率 (Hz)	0.00~400.00Hz	0.01Hz
d-01	设定频率 (Hz)	0.00~400.00Hz	0.01Hz
d-02	输出电压 (V)	0~999V	1V
d-03	母线电压 (V)	0~999V	1V
d-04	输出电流 (A)	0.0~999.9A	0.1A
d-05	电机转速 (Krpm)	0~60000Krpm	1Krpm
d-06	模拟输入 AVI (V)	0.00~10.00V	0.01V
d-07	模拟输入 ACI (mA)	0.00~20.00mA	0.01mA
d-08	模拟输出 AO (V)	0.00~10.00V	0.01V
d-09	输入端子状态 (Relay, X1-X5)	0~3FH	1H
d-10	温度	0~9999	0
d-11	PID 给定值	0~PID 量程	1
d-12	PID 反馈值	0~PID 量程	1
d-13	当前计数值	0~9999	1s
d-14	当前定时值 (s)	0~9999s	1s
d-15	变频器运行累计时间 (h)	0~9999h	1h

#### 故障代码

故障码	名称	故障可能原因	故障对策
OU1 (1)	加速运行中过压	输入电压异常	检查输入电源
		对旋转中的电机进行再启动	设置为直流制动后启动
OU2 (2)	减速运行中过压	减速时间太短	延长减速时间
		输入电压异常	检查输入电源
OU3	匀速运行	输入电压异常	检查输入电源

(3)	中过压		
OCC1 (4)	硬件加速 过流	加速时间太短	延长加速时间
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		V/F 曲线或转矩提升设置不当	调整 V/F 曲线或转矩提升量
		IGBT 模块损坏	联系供应商, 寻求服务
OCC2 (5)	硬件减速 过流	减速时间太短	延长减速时间
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		IGBT 模块损坏	联系供应商, 寻求服务
OCC3 (6)	硬件恒速 过流	电网电压偏低	检查输入电源
		负载发生突变或异常	检查负载或减小负载突变
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		IGBT 模块损坏	联系供应商, 寻求服务
OCS1 (7)	软件加速 运行中过 流	加速时间太短	延长加速时间
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		V/F 曲线或转矩提升设置不当	调整 V/F 曲线或转矩提升量
OCS2 (8)	软件减速 运行中过 流	减速时间太短	延长减速时间
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
OCS3 (9)	软件匀速 运行中过 流	电网电压偏低	检查输入电源
		负载发生突变或异常	检查负载或减小负载突变
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
EFO (10)	功率模块 故障	变频器输出短路或接地	检查电机接线
		变频器瞬间过流	参见过流对策
		控制板异常或干扰严重	向厂家寻求服务
		功率器件损坏	向厂家寻求服务
OU (11)	停机时过 压	输入电压异常	检查电源电压
OU3 (12)	恒速过压	电源电压过高	检查电源是否过高
		负载发生突变或异常	检查负载或减小负载突变
LU (13)	欠压	输入电压异常	检查电源电压
		继电器未吸合	向厂家寻求服务
OH (14)	过温	环境温度过高	改善环境
		变频器周围空间小	调整空间

		风道堵塞	清洁、疏通风道
		冷却风扇不运转	检查风扇的电源和风扇本身
OL1 (15)	变频器过 载	V/F 曲线或转矩提升设置不当	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		加速时间太短	延长加速时间
		电机负载过重	选择功率更大的变频器
OL2 (16)	电机过载	V/F 曲线或转矩提升设置不当	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		电机堵转或负载突变过大	检查负载
		电机过载保护系数设置不正确	正确设置电机过载保护系数
BIAS (17)	电流偏置 错误	硬件故障	联系供应商，寻求服务
CBC (18)	逐波限流 故障	变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		负载发生突变或异常	检查负载或减小负载突变
FBL (19)	PID 反馈 低下限值	PID 反馈线路松动	检查反馈连线
		反馈量小于断线检测值	调整检测输入阈值
FBH (20)	PID 反馈 超上限	当 PID 反馈量大于反馈超值检测值，且持续时间超过 PID 反馈超值检测时间后，变频器报警故障 FBH	检查反馈连线
			调整检测输入阈值
EEEP (21)	EEPROM 读 写错误	EEPROM 故障	向厂家寻求服务
CE (22)	双 CPU 通 讯故障	CPU 通讯故障	向厂家寻求服务
EF (23)	外部设备 故障	外部设备故障输入端子闭合	断开外部设备故障输入端子并消除故障（注意检查原因）
<b>警告代码</b>			
EPA1	参数设置 错误	变频器三线式功能设置不正确	检查变频器端子三线制设置是否正确

服务传递价值，品质铸就辉煌

## **敬告用户：**

感谢使用我公司产品，为了保证您得到我公司最佳的售后服务，请认真阅读下述条款，并做好相关事宜。

### **1、产品保修范围**

任何按使用要求正常使用情况下，所发生的故障均在保修范围内。

### **2、产品保修期限**

本产品保修期为自出厂之日起，十二个月内。保修期后实行长期技术支持服务。

### **3、非保修范围**

任何违反使用要求的人为因素、自然灾害或进水、外力损坏、恶劣环境等原因造成的损坏，以及未经许可而擅自对变频器拆卸、改装及维修的行为，视为自动放弃保修服务。

### **4、从中间商处购入产品**

凡从经销商、代理商处购买产品的用户，在产品发生故障时，请与经销商或代理商联系。

请妥善保存本手册，以备需要时使用。

料号：XM-H0123

2019年7月完成